



Řeší vzájemné blokování, mechanické, pro dálkový pohon

Typ **NZM3-XMVRL**  
Catalog No. **104550**

Abbildung ähnlich

## Dodavatelský program


Popis		Pro 2 spínače stejné nebo následující typové velikosti Mimořádně dlouhé bowdeny pro montáž pod sebe nebo do přilehlých částí rozváděčové skříně
Použitelný pro		NZM3(-4), N(S)3(-4) + NZM3(-4), N(S)3(-4)
<b>Upozornění</b>		
Type contains parts for both switch sides.		
Extension shaft additionally required.		
Max. switch clearances Engineering		
Can not be combined with rotary handles, door coupling rotary handles, early-make auxiliary contacts, and direct-switching remote operator NZM2-XRD.		

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439		
10.2 Pevnost materiálů a součástí		
10.2.2 Odolnost proti korozi		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

## Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Mechanické blokování (ecl@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])		
Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

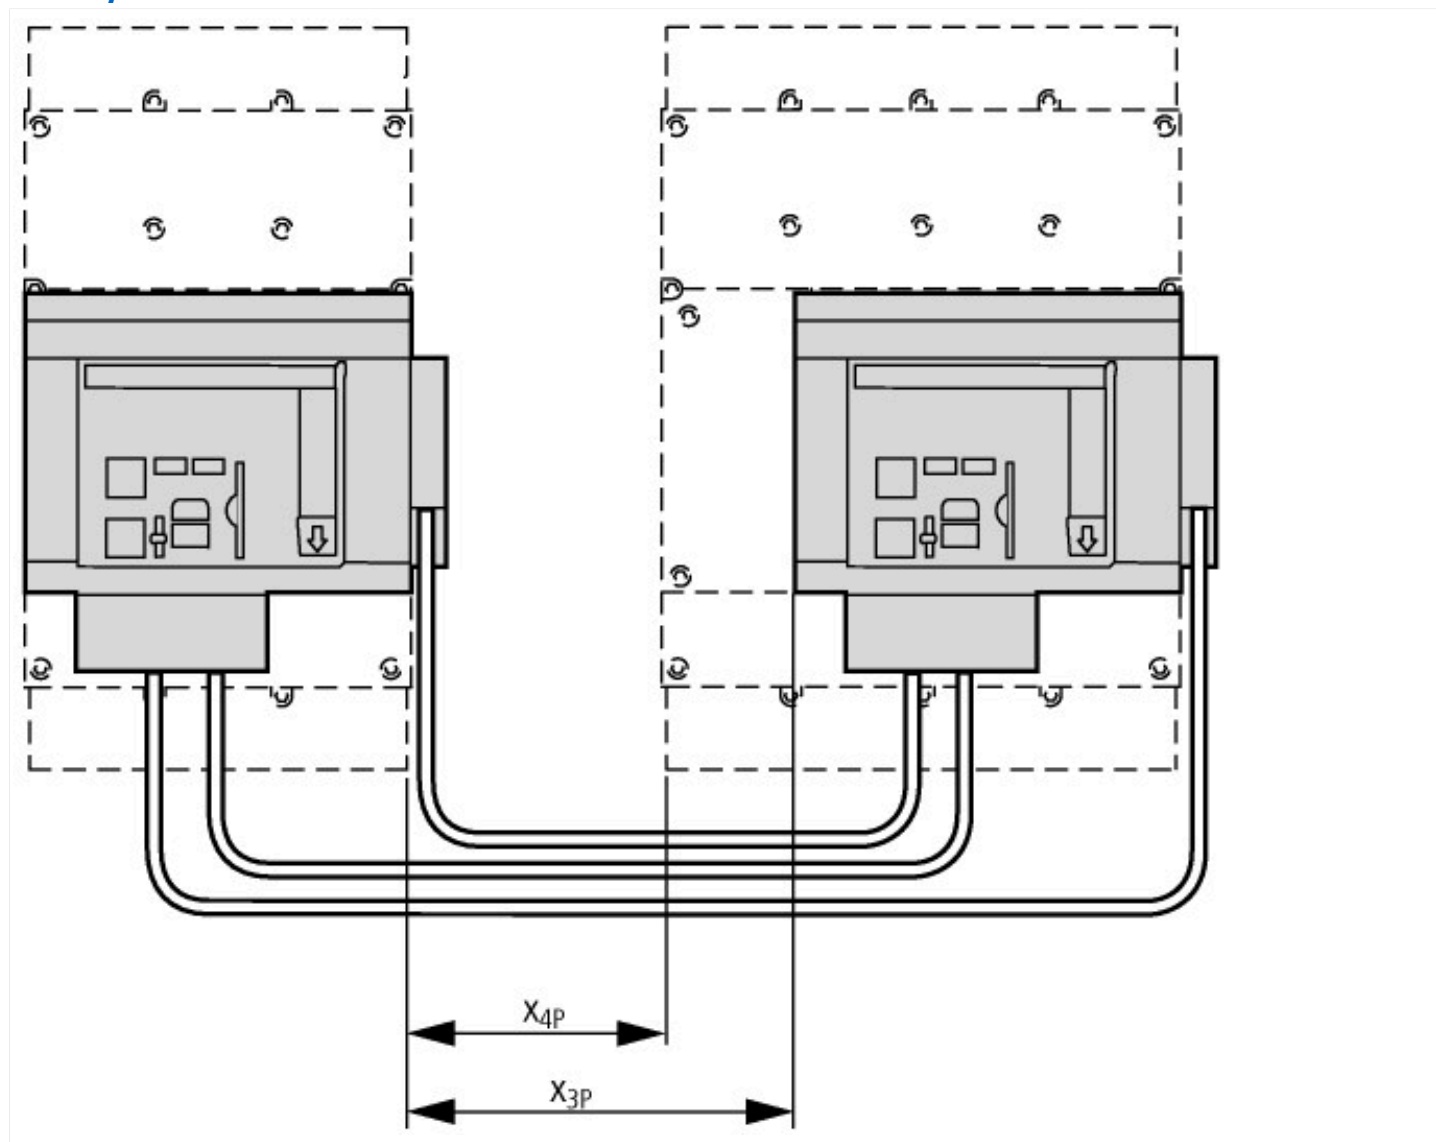

## Další informace o produktech (propojení)

### IL01219034Z (AWA1230-2335) mechanical interlock for NZM4 remote operator

IL01219034Z (AWA1230-2335) mechanical interlock for NZM4 remote operator

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01219034Z2012\\_09.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219034Z2012_09.pdf)

### IL01219035Z (AWA1230-2350) mechanical interlock for NZM2 remote operator

IL01219035Z (AWA1230-2350) mechanical interlock for NZM2 remote operator

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01219035Z2012\\_09.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219035Z2012_09.pdf)