




Štítek, nouzové vypnutí, žlutý, VxŠ=50x33mm, popisovatelný




Typ **M22-XZK-***
 Catalog No. **216479**
 Alternate Catalog No. **-**

Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Základní funkce příslušenství		Štítky Nouzové vypnutí
Tvar		33 x 50 mm
Popis		s individuálním popisem pomocí editoru štítků → Datový list, Další informace o výrobku (odkazy)
Barva		
		
Číslo RAL		RAL 1004
Stupeň krytí		IP66
Připojení na SmartWire-DT		ne
Poznámky		
Výška písma: 5 mm		
Text černý		
Počet řádků: max. 2		
Počet znaků v řádku: max. 7		

Technická data

Všeobecně

Stupeň krytí		IP66
Okolní teplota		
Otevřený	°C	-25 - +70
Schválení pro lodní provoz		DNV GL LR
		  

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70


Ověření konstrukce ČSN EN 61439		
10.2 Pevnost materiálů a součástí		
10.2.2 Odolnost proti korozi		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření		na vyžádání
10.2.5 Zvedání		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Nevztahuje se.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate for control circuit devices (EC000624)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zařízení / Označovací štítek pro ovládací zařízení (ec1@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])		
Imprint		Other
Imprint ISO symbols		Other
Colour		Yellow
Shape		Rectangular
Width	mm	33
Height	mm	50
Outer diameter	mm	0

aprobace,

North America Certification		UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	-----------------------------------

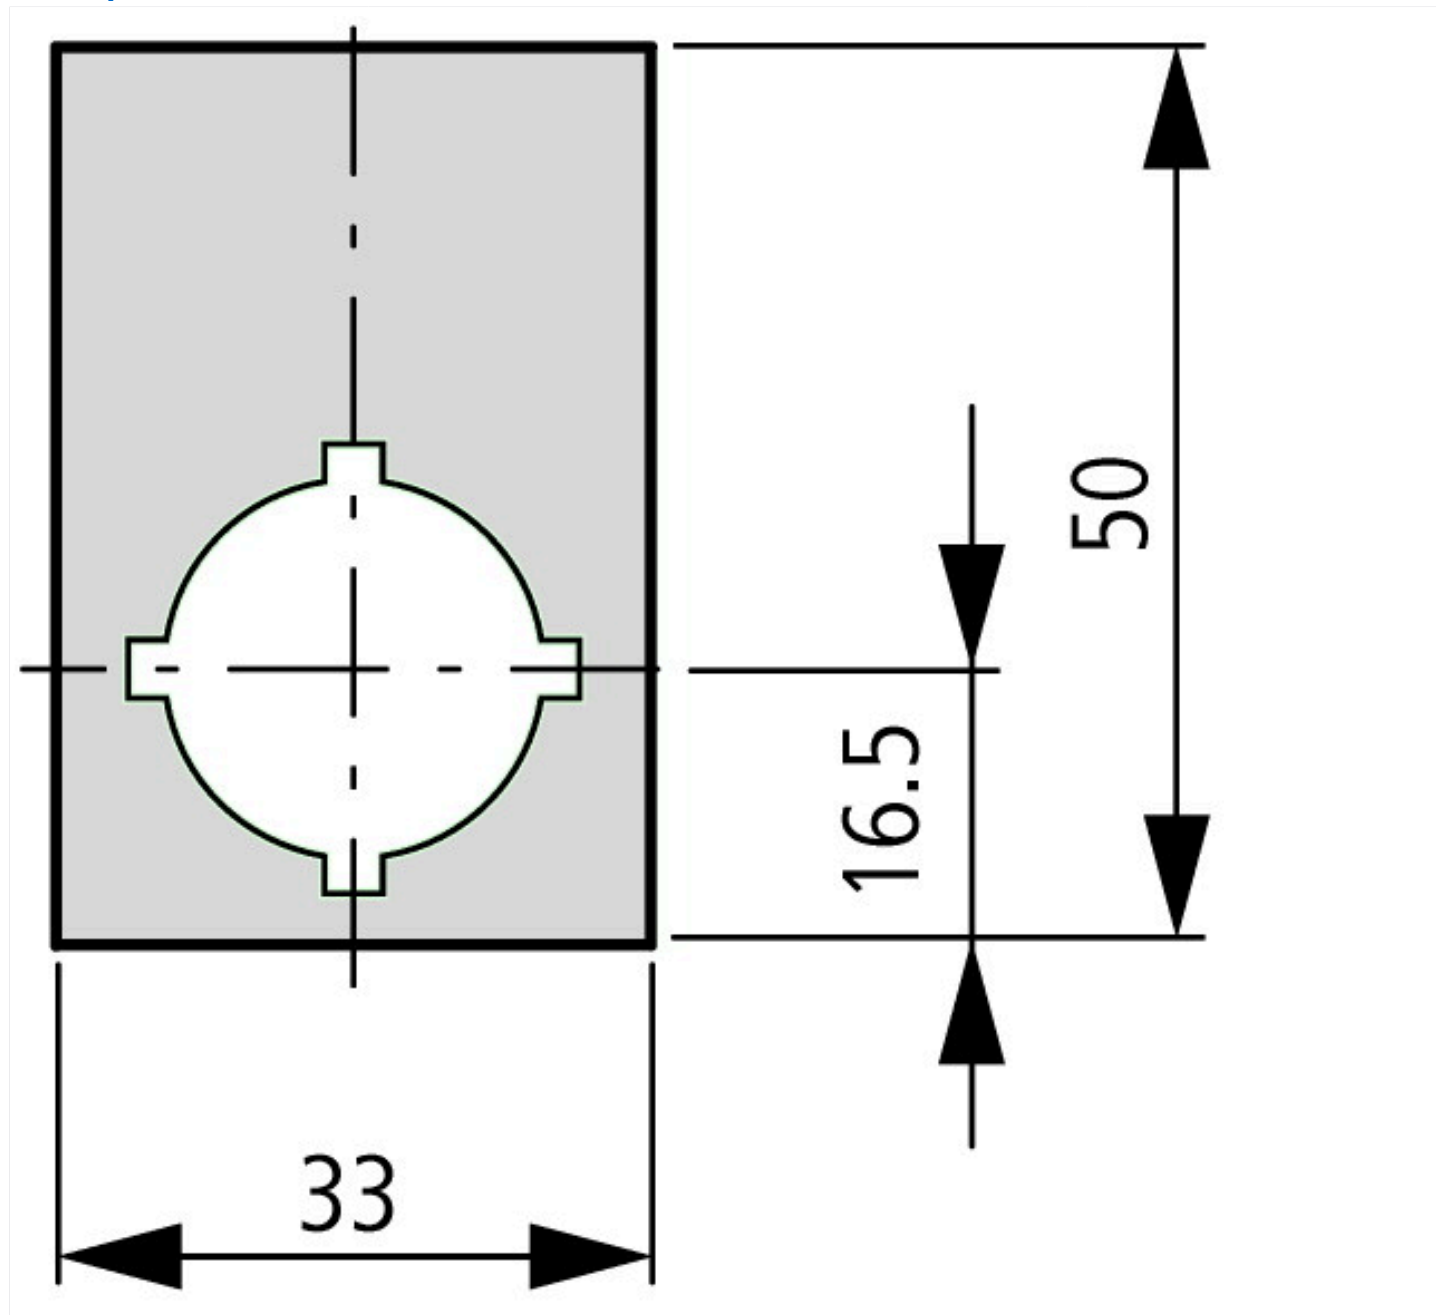

Další informace o produktech (propojení)

IL0471600ZZ (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

IL0471600ZZ (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL0471600ZZ2020_09.pdf

Poznámky k individuálnímu popisu pomocí software pro editaci štítků

<http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=2.53>

f1=1454&f2=1179;Labeleditor

<http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&f1=1454&f2=1179;Labeleditor>