




Skříňka pro povrchovou montáž, 6 montážních místa

Typ M22-I6
Catalog No. 216540
Alternate Catalog No. M22-I6Q

Dodavatelský program

Základní funkce příslušenství			Skříňky pro povrchovou montáž
Kryt			izolovaný materiál
			se šrouby z nerezové oceli
Montážní místa		Počet	6
Připravené otvory (k vylomení) pro kabelové vstupy			
Vstup pro kabel			zadní: 2 x M20 nahore: 2 x M20 po stranách: 2 x M20/M25 (1 x každá strana)
Stupeň krytí			IP66
Barva			
			
Číslo RAL			RAL 7035
barva			spodní kryt antracitový
Připojení na SmartWire-DT			ne
Použitelný pro			6 x Ø22,5
Použitelné pro			(Podsвіcená) tlačítka (Podsвіcené) přepínače Klíčem ovládaná tlačítka Kontrolka tlačítka řízeného/nouzového zastavení se žlutým štítkem

Technická data

Všeobecně

Stupeň krytí			IP66
Okolní teplota			
Otevřený		°C	-25 - +70

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			na vyžádání
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.

10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)


Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Skřín pro ovládací a signalizační zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])

Number of command positions		6
Construction type housing		Surface mounting housing
Material housing		Plastic
Material quality housing		Other
Diameter openings	mm	22.5
Colour housing cover		Grey
Degree of protection (IP)		IP66
Degree of protection (NEMA)		4X
Width	mm	252
Height	mm	80
Depth	mm	56

aprobace,

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

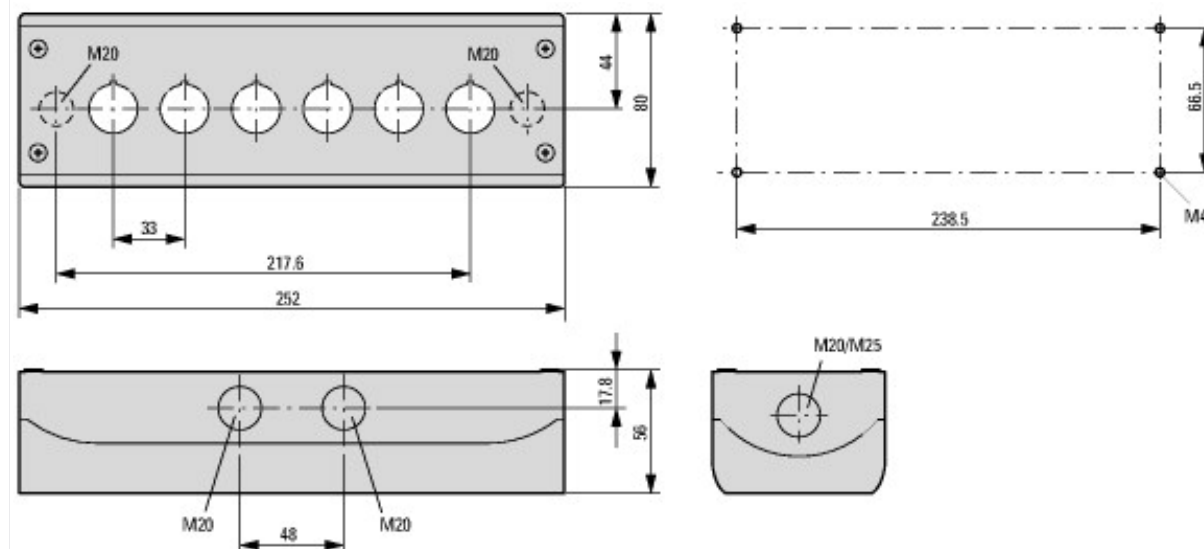

Vstup pro kabel předlisovaný: spodní: 2 x M20, horní: 2 x M20, boční: 2 x M20/M25 (každá strana 1 x)

Další informace o produktech (propojení)

IL04716003Z (AWA1160-1746) Systém RMQ-Titan	
IL04716003Z (AWA1160-1746) Systém RMQ-Titan	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716003Z2018_06.pdf
Formulář MZ047003ZU (dříve F0315) pro objednávku speciálních zákaznických kompletních přístrojů	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ047003ZU_DEENFR.pdf